


Ficha técnica

Caminho de cabos em varão GR-Magic® 55 A2

Ref.: 6001078

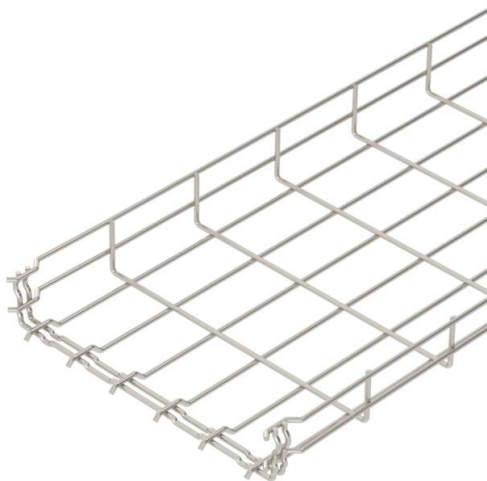

Caminho de cabos em varão com união de encaixe rápido com 55 mm de altura lateral.

Para caminhos de cabos em varão não são necessários outros componentes de ligação, estes são simplesmente encaixados uns nos outros. A largura de malha é de 50 x 100 mm (exceção GRM 55/50 = 20 x 100 mm).

Atenuação da blindagem magnética sem tampa 15 dB, com tampa 25 dB.



A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301

2B brilhante, pós-tratamento

Dados originais

Ref.:	6001078
Tipo	GRM 55 300 A2
Designação 1	Caminho de cabos em varão GRM
Fabricante	OBO
Dimensão	55x300x3000
Cor	aço inoxidável
Material	Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
Superfície	brilhante, pós-tratamento
Norma de superfície	
Menor unidade de venda	3
Unidade de quantidade	Metro
Peso	192,333 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	9,6765 kg CO2e / 1 Metro


Ficha técnica

Caminho de cabos em varão GR-Magic® 55 A2

Ref.: 6001078



Dimensões

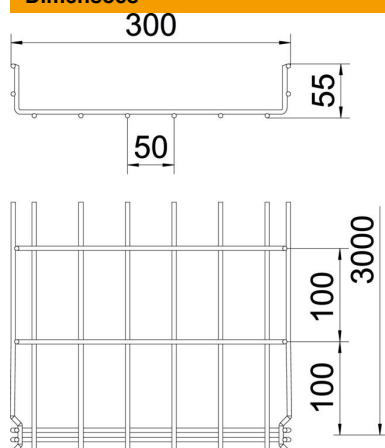

Comprimento	3 000 mm
Largura	300 mm
Largura	11,81 in
Altura	55 mm
Altura	2,17 in
Medida B	300 mm
Medida H	58 mm

Dados técnicos

Versão conector	União integrada
Tipo de fixação do sistema de montagem	Chão Teto Parede
Funktionsgaranti	sim
Separador integrado	sem
Secção transversal útil	129 cm²
Secção transversal útil	12900 mm²
Forma do perfil	Forma em U
Aço inoxidável, decapado	sim
Conector sem parafuso	sim
Tipo de ensaio de carga de acordo com IEC 61537	Tipo II
Tipo de conector sistema de caminhos de cabos	Fixação por "click"

Ficha técnica

Caminho de cabos em varão GR-Magic® 55 A2

Ref.: 6001078



Cargas

Intervalo aplicável mín. entre apoios	1 m
Intervalo aplicável máx. entre apoios	2,5 m
Distância de apoio de 1,0 m	0,7 kN/m
Distância de apoio de 1,5m	0,5 kN/m
Distância de apoio de 2,0m	0,25 kN/m
Distância de apoio de 2,5m	0,2 kN/m

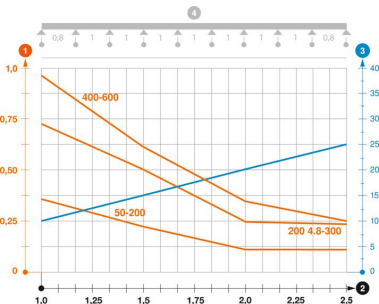


Diagrama de cargas do caminho de cabos em varão de tipo GRM 55 VA

- 1 Carga dos caminhos de cabos em chapa e das escadas para cabos em kN/m sem carga supor-
 - 2 Distância entre apoios em m
 - 3 Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
 - 4 Esquema de carga no procedimento do teste
- Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm
- Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios