
Ficha técnica

Caminho de cabos em chapa SKS-Magic® 110 não perfurado FT
Ref.:: 6059855

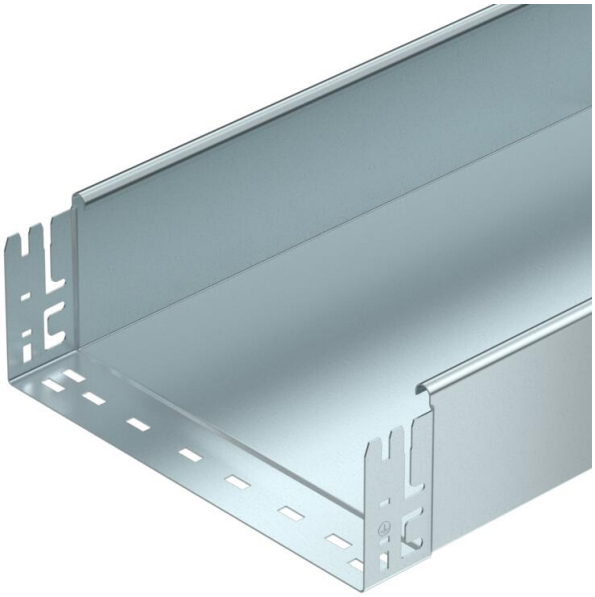

Caminho de cabos em chapa não perfurado com união de encaixe rápido integrada. O comprimento útil do caminho de cabos em chapa é de 3.000 mm. A ligação equipotencial continua é garantida sem componentes adicionais.

St	Aço
FT	Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais


Ref.:	6059855
Tipo	SKSMU 115 FT
Designação 1	Caminho de cabos chapa SKSMU
Designação 2	não perfurado,união de encaixe
Fabricante	OBO
Dimensão	110x150x3050
Cor	zinco
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	3
Unidade de quantidade	Metro
Peso	493,737 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	12,6879 kg CO2e / 1 Metro


Ficha técnica

Caminho de cabos em chapa SKS-Magic® 110 não perfurado FT

Ref.:: 6059855

Dimensões

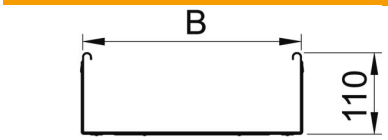

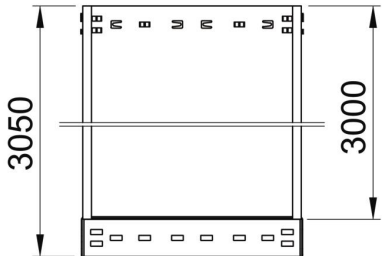

Comprimento	3 050 mm
Largura	150 mm
Altura	110 mm
Espessura das chapas	1,5 mm
Medida B	150 mm

Dados técnicos

Versão conector	União integrada
Tipo de fixação do sistema de montagem	Chão Teto Parede
Acessível	não
Funktionsgaranti	não
Com tampa	não
Instalação no pavimento	não
Representação de orifícios NATO	não
Secção transversal útil	161 cm²
Secção transversal útil	16100 mm²
Conformidade com ROHS	sim
Aço inoxidável, decapado	não
Perfuração lateral	não
Versão para grandes cargas	não
Tipo de ensaio de carga de acordo com IEC 61537	Tipo II
Comprimento útil	3000 mm
Tipo de conector sistema de caminhos de cabos	Fixação por "click"

Ficha técnica

Caminho de cabos em chapa SKS-Magic® 110 não perfurado FT

Ref.:: 6059855

Cargas

Intervalo aplicável mín. entre apoios	1,5 m
Intervalo aplicável máx. entre apoios	4 m
Distância de apoio de 1,5m	3 kN/m
Distância de apoio de 2,0m	2,4 kN/m
Distância de apoio de 3,0m	1,2 kN/m
Distância de apoio de 4,0m	0,8 kN/m

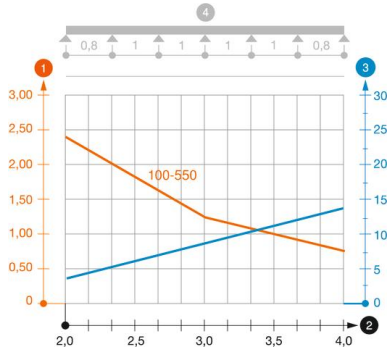


Diagrama de cargas do caminho de cabos do tipo SKSMU 110

1. Carga dos caminhos de cabos em chapa e das escadas para cabos em kN/m sem carga
2. Distância entre apoios em m
3. Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
4. Esquema de carga no procedimento do teste

Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm

Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios