


Ficha técnica

Caminho de cabos em varão GR-Magic® 35 A2

Ref.: 6000056

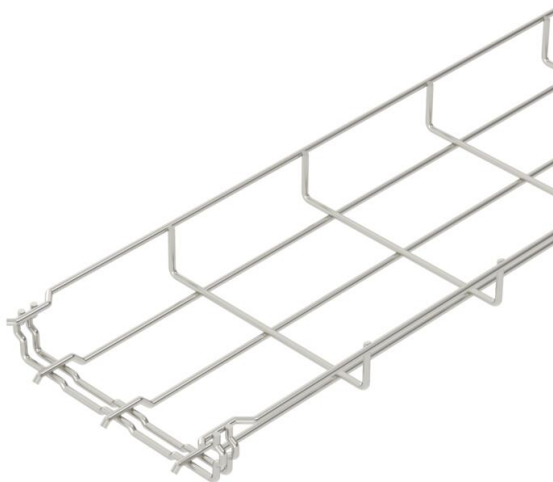

Caminho de cabos em varão com união de encaixe rápido com 35 mm de altura lateral.

Para o caminho de cabos em varão não são necessários outros componentes de ligação, estes são simplesmente encaixados uns nos outros. A largura de malha é de 50 x 100 mm (exceção GRM 35/50 = 20 x 100 mm). Atenuação da blindagem magnética sem tampa 15 dB, com tampa 25 dB.



A2	Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
2B	brilhante, pós-tratamento

Dados originais

Ref.:	6000056
Tipo	GRM 35 150 A2
Designação 1	Caminho de cabos em varão GRM
Fabricante	OBO
Dimensão	35x150x3000
Cor	aço inoxidável
Material	Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
Superfície	brilhante, pós-tratamento
Norma de superfície	
Menor unidade de venda	3
Unidade de quantidade	Metro
Peso	63,333 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	3,2225 kg CO2e / 1 Metro


Ficha técnica

Caminho de cabos em varão GR-Magic® 35 A2


Ref.: 6000056



Dimensões

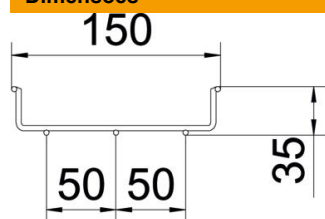

Comprimento	3 000 mm
Largura	150 mm
Largura	6 in
Altura	35 mm
Altura	1 in
Medida B	150 mm

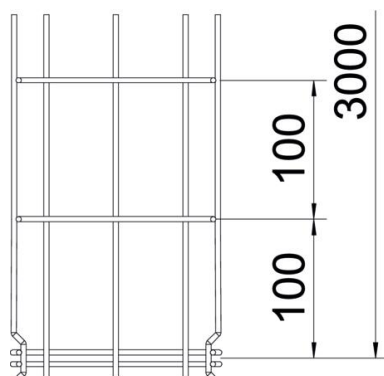

Dados técnicos

Versão conector	União integrada
Tipo de fixação do sistema de montagem	Chão Teto Parede
Funktionsgaranti	não
Separador integrado	sem
Secção transversal útil	36,6 cm²
Secção transversal útil	5250 mm²
Forma do perfil	Forma em U
Aço inoxidável, decapado	sim
Conector sem parafuso	sim
Versão para grandes cargas	não
Tipo de ensaio de carga de acordo com IEC 61537	Tipo II
Tipo de conector sistema de caminhos de cabos	Fixação por "click"

Ficha técnica

Caminho de cabos em varão GR-Magic® 35 A2

Ref.: 6000056



Cargas

Intervalo aplicável mín. entre apoios	1 m
Intervalo aplicável máx. entre apoios	2 m
Distância de apoio de 1,0 m	0,25 kN/m
Distância de apoio de 1,5m	0,11 kN/m
Distância de apoio de 2,0m	0,1 kN/m

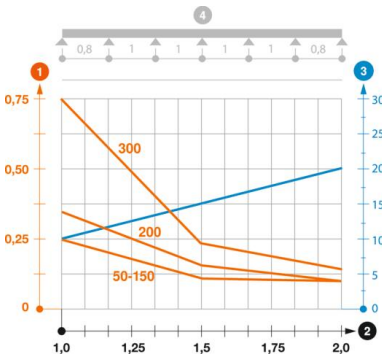


Diagrama de cargas do caminho de cabos GR-Magic do tipo GRM 35

- 1 Carga dos caminhos de cabos em chapa e das escadas para cabos em kN/m sem carga supor-
 - 2 Distância entre apoios em m
 - 3 Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
 - 4 Esquema de carga no procedimento do teste
- Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm
- Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios