


Ficha técnica

Caminho de cabos em varão GR-Magic® 35 G

Ref.: 6000064

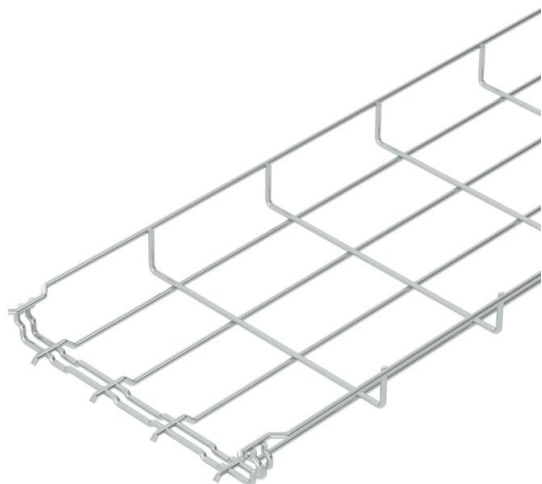

Caminho de cabos em varão com união de encaixe rápido com 35 mm de altura lateral.

Para o caminho de cabos em varão não são necessários outros componentes de ligação, estes são simplesmente encaixados uns nos outros. A largura de malha é de 50 x 100 mm (exceção GRM 35/50 = 20 x 100 mm).

Atenuação da blindagem magnética sem tampa 15 dB, com tampa 25 dB.



St Aço

G eletrogalvanizado

Dados originais

Ref.:	6000064
Tipo	GRM 35 200 G
Designação 1	Caminho de cabos em varão GRM
Fabricante	OBO
Dimensão	35x200x3000
Cor	zinco
Material	Aço
Superfície	eletrogalvanizado
Norma de superfície	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Menor unidade de venda	3
Unidade de quantidade	Metro
Peso	76,667 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	1,4518 kg CO2e / 1 Metro


Ficha técnica

Caminho de cabos em varão GR-Magic® 35 G

Ref.:: 600064



Dimensões



Comprimento	3 000 mm
Largura	200 mm
Largura	7,87 in
Altura	35 mm
Altura	1 in
Medida B	200 mm

Dados técnicos

Versão conector	União integrada
Tipo de fixação do sistema de montagem	Chão Teto Parede
Funktionsgaranti	não
Separador integrado	sem
Secção transversal útil	50,1 cm ²
Secção transversal útil	7000 mm ²
Forma do perfil	Forma em U
Aço inoxidável, decapado	não
Conector sem parafuso	sim
Versão para grandes cargas	não
Tipo de ensaio de carga de acordo com IEC 61537	Tipo II
Tipo de conector sistema de caminhos de cabos	Fixação por "click"

Ficha técnica

Caminho de cabos em varão GR-Magic® 35 G

Ref.: 600064



Cargas

Intervalo aplicável mín. entre apoios	1 m
Intervalo aplicável máx. entre apoios	2 m
Distância de apoio de 1,0 m	0,3 kN/m
Distância de apoio de 1,5m	0,14 kN/m
Distância de apoio de 2,0m	0,1 kN/m

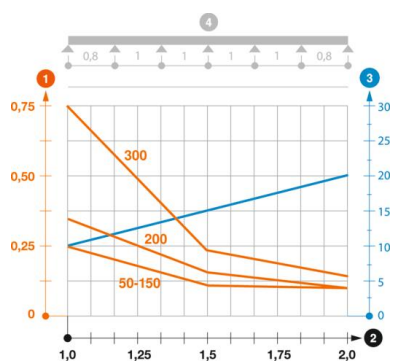


Diagrama de cargas do caminho de cabos GR-Magic do tipo GRM 35

- 1 Carga dos caminhos de cabos em chapa e das escadas para cabos em kN/m sem carga superior
- 2 Distância entre apoios em m
- 3 Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
- 4 Esquema de carga no procedimento do teste
- Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm
- Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios