


Ficha técnica

**Caminho de cabos tipo escada para grandes vãos WKLG
110 FT**
Ref.: 6311067

OBO
BETTERMANN

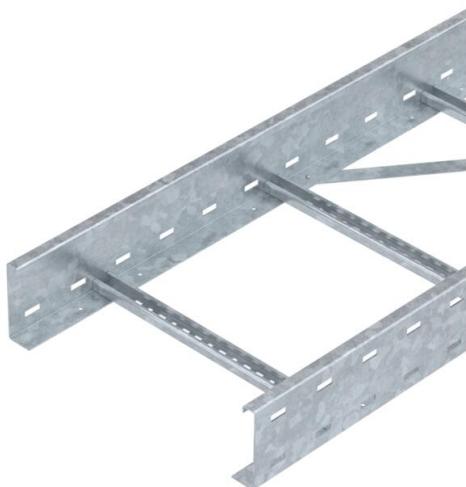

Caminhos de cabos tipo escada, para grandes vãos com perfuração lateral com 110 mm de altura lateral. Fixação de cabos e condutas com abraçadeira BSS tipo 2056.

As uniões rectas do tipo WRVL 110 devem ser encomendados separadamente.
Atenuação da blindagem magnética sem tampa 10 dB, com tampa 15 dB.



St Aço

FT Galvanizado por imersão a quente após maquinado

Dados originais


Ref.:	6311067
Tipo	WKLG 1140 FT
Designação 1	Caminho cabo escada grande vão
Designação 2	aba perfurada
Fabricante	OBO
Dimensão	110x400x6000
Cor	zinc
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinado
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	6
Unidade de quantidade	Metro
Peso	639,917 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	13,9983 kg CO2e / 1 Metro

Ficha técnica

**Caminho de cabos tipo escada para grandes vãos WKLG
110 FT**
Ref.: 6311067

OBO
BETTERMANN

Dimensões



Dimensão	110 x 400
Comprimento	6 000 mm
Largura	400 mm
Altura	110 mm
Medida B	400 mm
Medida L	6 000 mm
Dimensão de ranhura degrau	17,00

Dados técnicos

Versão dos degraus	Perfil perfurado
Versão do perfil lateral	Perfil (aberto)
Fixação do degrau	rebite total
Tipo de fixação do sistema de montagem	Chão Teto Parede
Funktionsgaranti	não
Secção transversal útil	376 cm ²
Secção transversal útil	37600 mm ²
Aço inoxidável, decapado	não
Perfuração lateral	sim
Versão para grandes cargas	sim
Espessura da travessa	2 mm

Ficha técnica

**Caminho de cabos tipo escada para grandes vãos WKLG
110 FT**
Ref.: 6311067

OBO
BETTERMANN

Cargas

Intervalo aplicável mín. entre apoios	3 m
Intervalo aplicável máx. entre apoios	7 m
Distância de apoio de 3,0m	2,9 kN/m
Distância de apoio de 3,5m	2,48 kN/m
Distância de apoio de 4,0m	2,1 kN/m
Distância de apoio de 4,5m	1,78 kN/m
Distância de apoio de 5,0m	1,5 kN/m
Distância de apoio de 6,0m	1 kN/m
Distância de apoio de 7,0m	0,7 kN/m

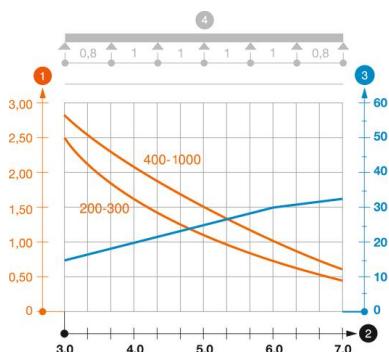


Diagrama de cargas do caminho de cabos tipo escada para grandes vãos tipo WKLG 110.

- 1** Carga dos caminhos de cabos em chapa e das escadas para cabos em kN/m sem carga supor-
 - 2** Distância entre apoios em m
 - 3** Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
 - 4** Esquema de carga no procedimento do teste
- Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm
- Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios